




1. Монтирайте снадката с дренаж, съобразявайки позицията на водосточната тръба и посоката на наклона на улука. Посредством опънат канал, задайте наклон и монтирайте скобите за улук, започвайки с най-далечните от снадката с дренаж. Скобите за улук се монтират на максимално разстояние 50 см една от друга, както и на максимум 10 см от другите елементи - снадка с дренаж, снадка, ъгъл и тапа. Всички елементи, разполагащи с крепежни отвори за челна дъска се закрепят към нея посредством винтове за дърво 5x30 мм.

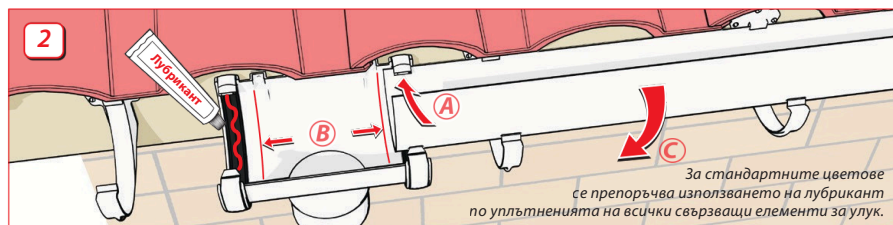

2. За да монтирате улука, първо поставете вътрешния ръб (А), нагласете челото на улука до указаната линия на снадащия елемент (В), за да се компенсират температурните разширения, след което чрез завъртане и щракване (С), фиксирайте външния ръб на улука в скобата/снадащия елемент. Елементите на улука се монтират без лепене. Използването на лубрикант при монтаж на меден и сребърен цвят е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

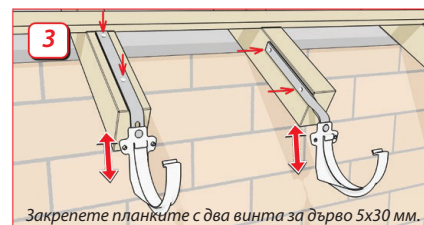

3. За монтаж на улуците на ребра, използвайте хоризонтална и вертикална метална планка. Посредством винт и гайка М6х16 регулирайте необходимия наклон на улука.

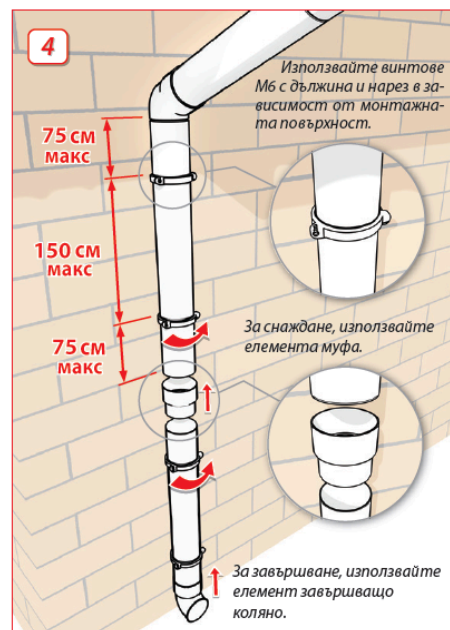


4. Монтирайте скобите за тръба на 150 см разстояние една от друга и максимум на 75 см от края на тръбата. След поставяне на водостачната тръба в леглото на скобата, затегнете фиксиращия винт.

ПРОЕКТИРАНЕ


Проектирането да се извърши от правоспособен проектант, спазвайки изискванията на БДС EN 12056-3, както и всички национални и местни строителни норми. Продуктът е предназначен за отводняване на покриви на жилищни, административни и лекопромишлени пострройки.

ВНИМАНИЕ!!! В случай на приложения върху покриви, където съществува риск от образуване на ледена и снежна покривка, да се използват снегозадържащи елементи за предотвратяване свличането на лед или снежен пласт.

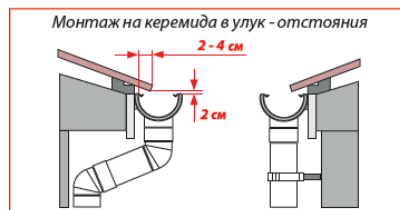

Покривният материал не трябва да навлиза в улука на повече от 4 см.

Изчисляване на ефективната отводнителна площ

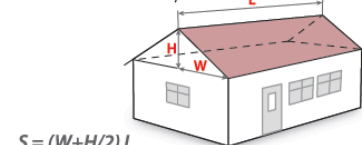

Снадката с дренаж се поставя на не повече от 10 м от началото на наклона.

ОТВОДНЯВАНЕ (по изчисления съгл. БДС EN 12056-3)

Местоположение на дренажа	с наклон 8 мм/м		с наклон 4 мм/м		без наклон	
	л/сек.	м²	л/сек.	м²	л/сек.	м²
в края	1,5	70	1,3	60	1,2	50
в средата	3	140	2,6	120	2,4	100

Изчисленията са на база количество валежи 80 л/(м² . час)